

GE120-XL Griglie tagliafuoco



Descrizione:

Griglie con resistenza al fuoco EI 120 (Ve i ↔ o) certificate secondo la norma EN 1364-1 ideali per la ventilazione naturale dei locali tecnici.

Caratteristiche:


Barre lineari in materiale sintetico con all'interno materiale intumescente resistente al fuoco fino 100 °C.
Per uso interno e adatta per l'installazione in parete rigida
Telaio esterno rinforzato in HDF

Impiego:

La griglia GE120-XL può essere impiegata come griglia tagliafuoco o come griglia di transito in una parete rigida.

Non è adatta per essere installata su condotte o su box canalizzati.

In caso di utilizzo come griglia di transito, la movimentazione dell'aria deve avvenire in modo naturale senza nessun movimento forzato (es. locale in pressione o depressione).

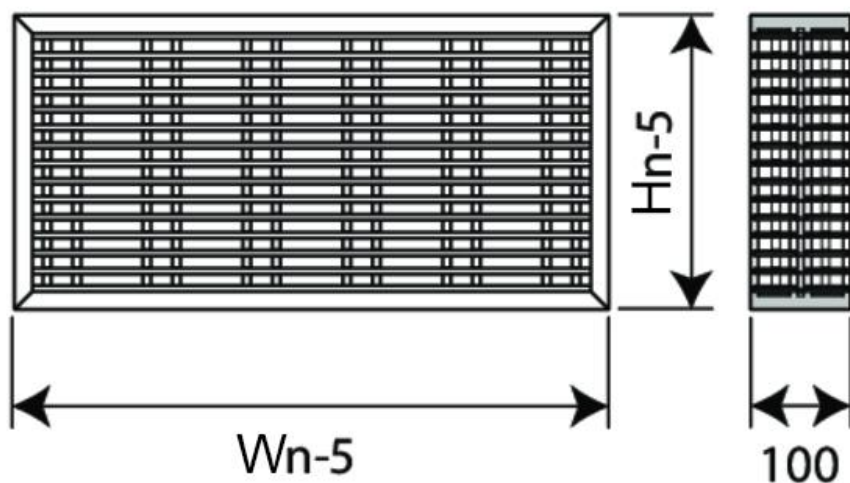

Nota importante:

La griglia GE120-XL è testata nelle costruzioni standardizzate secondo la norma EN 1634-1 / EN 1364-1 / EN 1364-2.

I risultati raggiunti sono validi per strutture di supporto simili con una resistenza al fuoco, spessore e densità uguale o superiore alla costruzione di supporto utilizzata durante la prova.

Tabella certificazioni:

| installazione su | caratteristiche | certificazione |
|------------------|--|-------------------|
| parete rigida | parete in calcestruzzo aerato spessore ≥ 100 mm | EI 120 (Ve i ↔ o) |

Dimensioni e Listino prezzi GE120-XL

| Hn: altezza (mm) | Wn: Base (mm) | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 500 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 600 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 700 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| 800 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |